


Anschluss des Alarmkontakts

Weißes Kabel = COM

Rotes Kabel = NC normal geschlossen

Schwarzes Kabel = NO normal offen

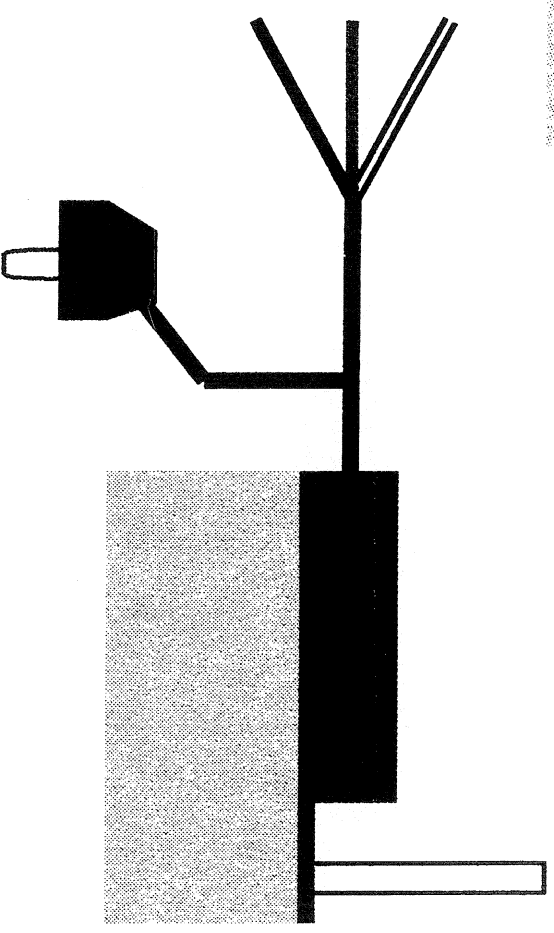

Um mit der Alarmschaltung ihre Heizungs- oder Klimaanlage abzuschalten, muss eine Phase der Anlage über den potentialfreien Kontakt **COM** (weißes Kabel) ein- und über **NC** (rotes Kabel) wieder ausgeleitet werden.

Um eine Lampe oder Hupe zu betreiben, muss deren Stromversorgung mit einer Phase über den potentialfreien Kontakt **COM** (weißes Kabel) ein- und über **NO** (schwarzes Kabel) wieder ausgeleitet werden.

Beide Möglichkeiten können auch kombiniert werden.

Eckerle Industrie-Elektronik GmbH

Otto-Eckerle-Str. 12A

76316 Malsch Tel.: 07246/9204-0

Fax.: 07246/9204-44

Email: Info@eckerle.com

www.eckerle.com